RK Ps= 4,5kW Is=11,0A

Obudowa natynkowa IP65, 3x18 mod.

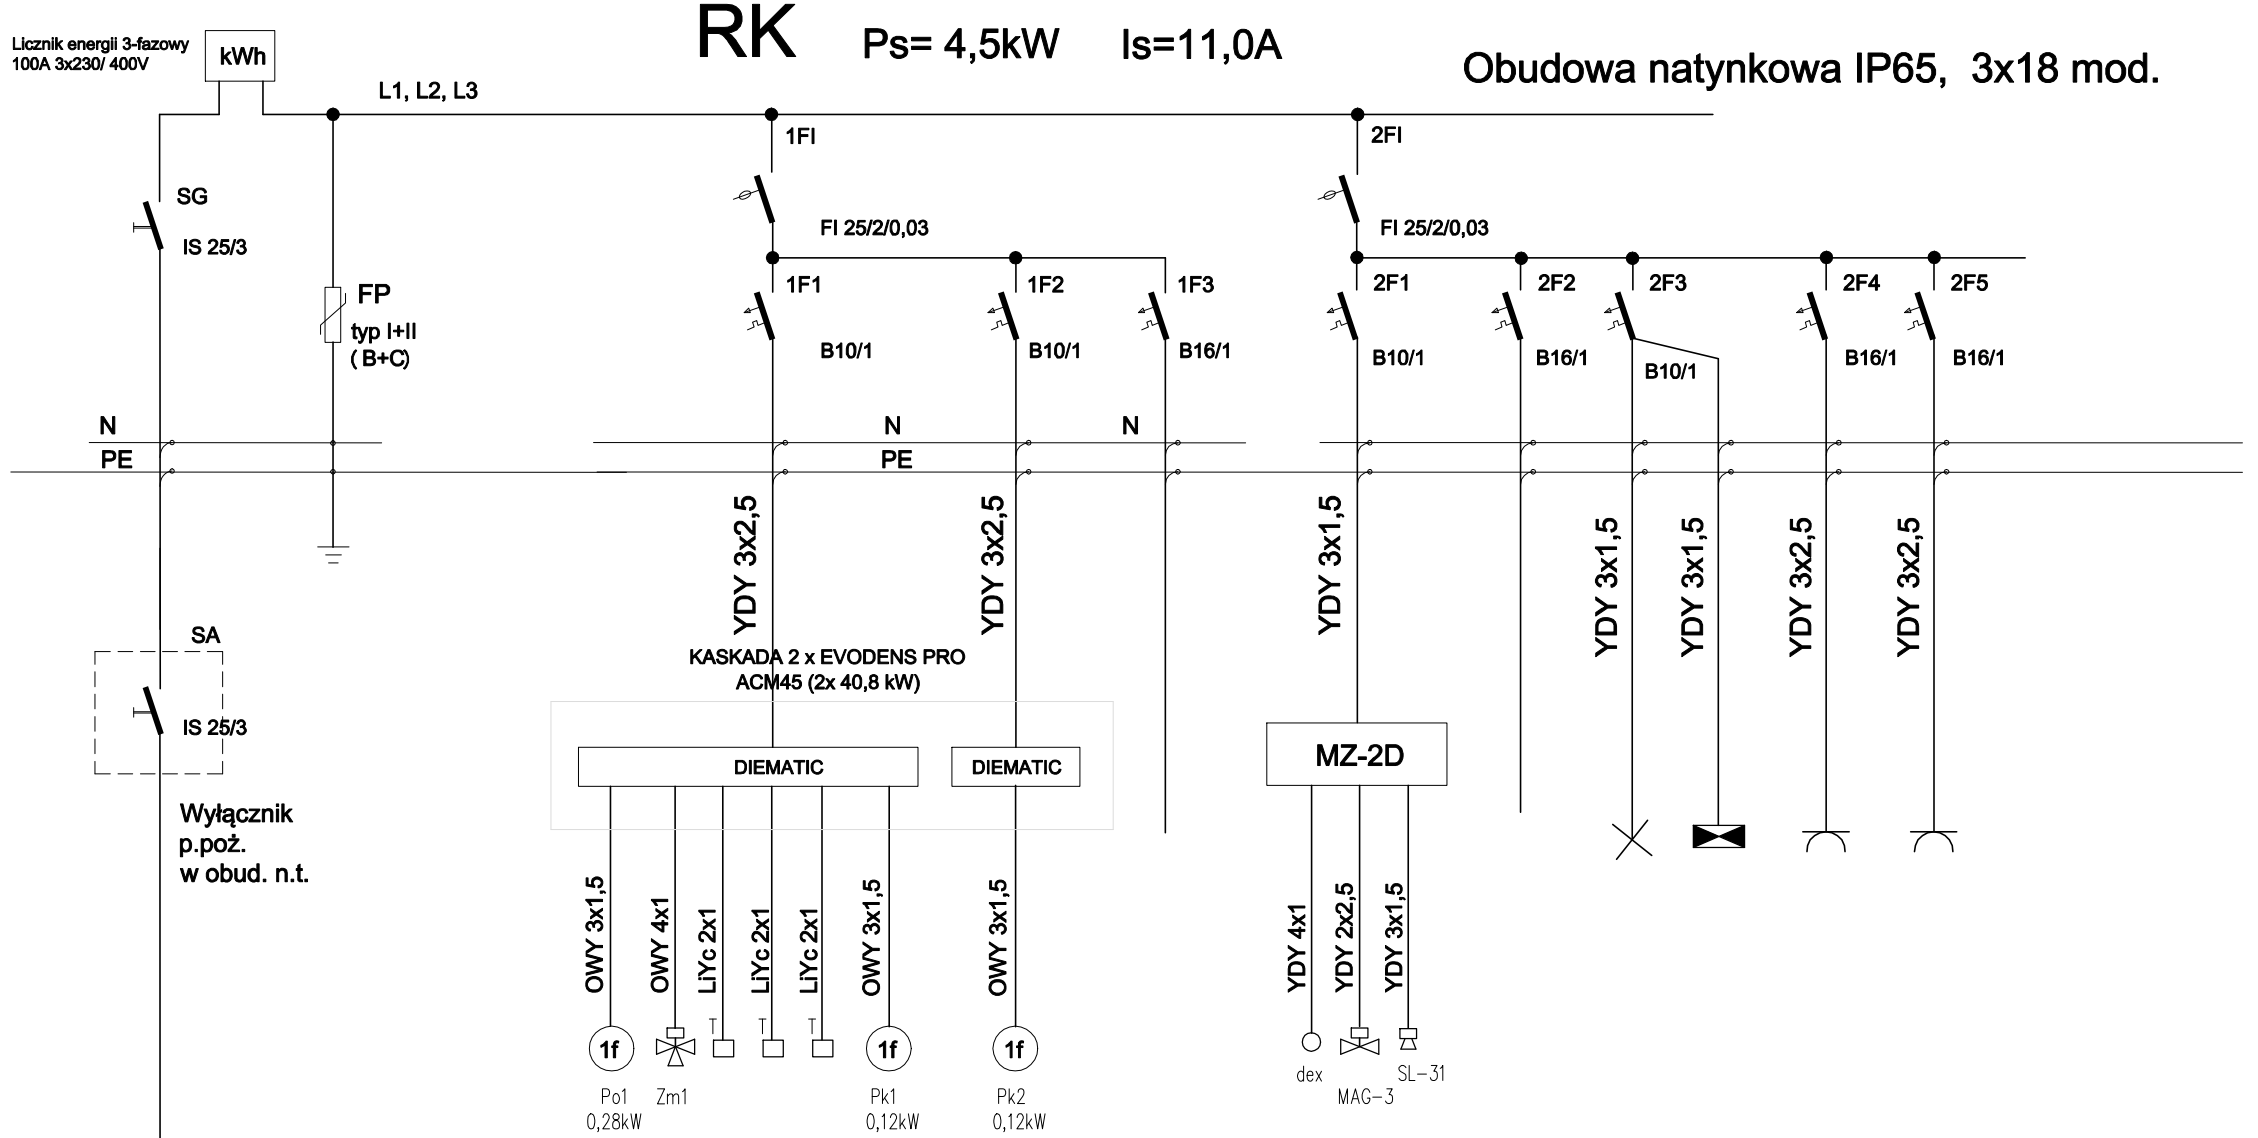

obwód	01	02		03	04	05	06	07	08
[kW]	1,0	1,0	0,3	0,2		0,2	0,1	0,5	1,5
	Kotłownia kaskadowa EVODENS PRO ACM45 (2x 40,8 kW)		Rezerwa	Moduł GAZEX	Rezerwa	Oświetlenie	Oświetlenie ewakuacyjne	Stacja uzdatniania wody	Pompa ściekowa

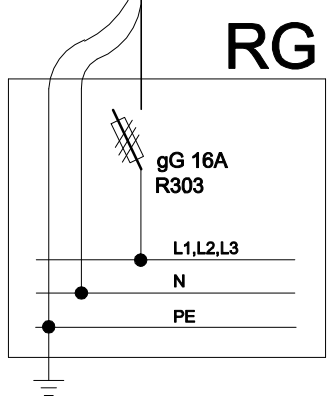

UWAGA:
W istniejącej rozdzielnicy RG zainstalować rozłącznik bezpiecznikowy R303 16A dla zasilania rozdzielnicy RK.

ROZDZIELNICA RK
- schemat ideowy

UKŁAD ZASILANIA TN-C-S

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALACJI SANITARNYCH
insan
MIROSŁAW HEJBUDZKI
PRACOWNIA : TORUŃ, ul. Rydygiera 40B/28
tel. kom. +48 603 675 836

ZADANIE	BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ	Branża: elektryczna
ADRES	Ośrodek Zdrowia ul. Zwirki i Wigury 3 87-840 Lubień Kujawski	Nr zlecenia: 33/09/2023
INWESTOR	Urząd Miasta i Gminy Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29	Data: paźdz. 2023 r.
PROJEKTANT	LECH ŚWIDEREK upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej Nr GP.I.7342/192/10/94 Członek K.-P. Nr ewid. KUP/IE/2547/01	
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY	Skala:
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		Nr rys. E-1