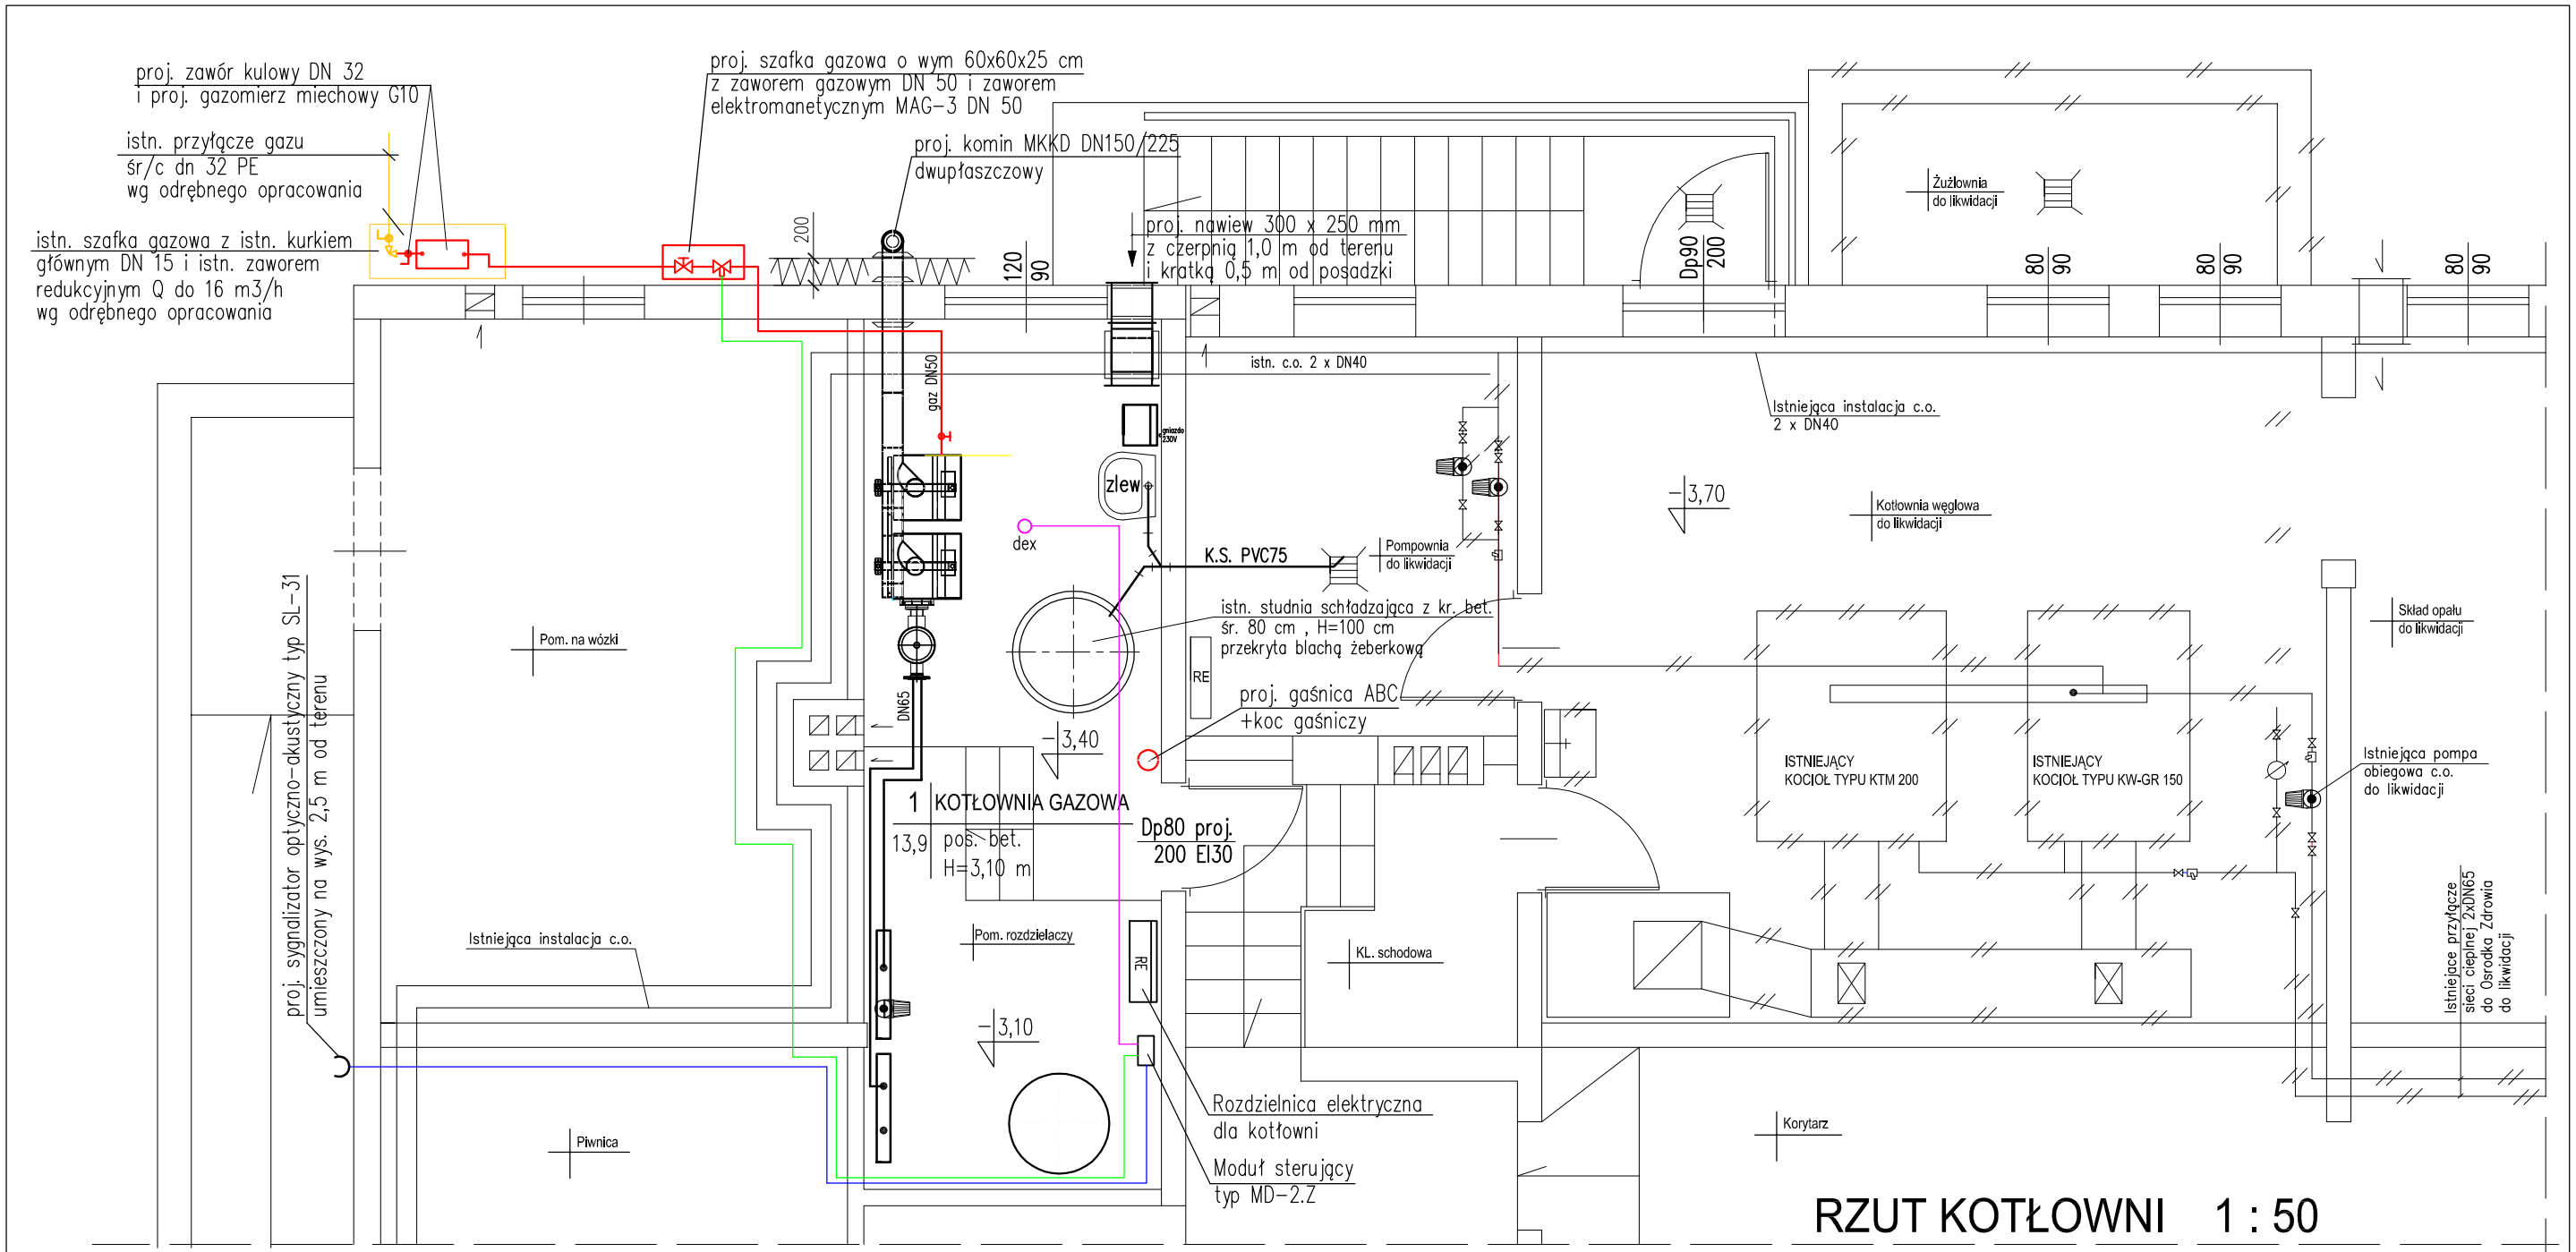

RZUT KOTŁOWNI 1 : 50

WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA

OZNACZENIA

– projektowana wewnętrzna instalacja gazowa

LEGENDA

– przewód elektryczny typ YDY-okrągły
do zaworu elektromagnetycznego MAG-3

– przewód elektryczny typ YTKSY 0,8
od sygnalizatora akustyczno-optycznego

– przewód elektryczny typ YDY-okrągły
od detektora do modułu sterującego

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALACJI SANITARNYCH
insan
MIROSŁAW HEJBUDZKI
PRACOWNIA : TORUŃ, ul. Rydygiera 40B/28
tel. kom. +48 603 675 836

ZADANIE	BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA DLA KOTŁOWNI GAZOWEJ	Branża: sanitarna
ADRES	Budynek mieszkalny 27-rodzinny ul. Żwirki i Wigury 1 87-840 Lubień Kujawski	Nr zlecenia: 32/09/2023
INWESTOR	Urząd Miasta i Gminy Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29	Data: paźdz. 2023 r.
PROJEKTANT	mgr inż. Jadwiga Radzimierska upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej UAN-IV/8346 / 120/TO/86-87 Członek K.-P. Nr ewid. KUP/IS/2072/01	
STADIUM	PROJEKT ARCH. - BUDOWLANY	Skala: 1:50
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		Nr rys. S - 2