OBIEG GRZEWCZY C.O. Nr 1

Budynek Ośrodka Zdrowia

Qc.o. = 71 kW , V = 4,5 m3/h ; H = 60 kPa

Do istniejącej instalacji c.o.

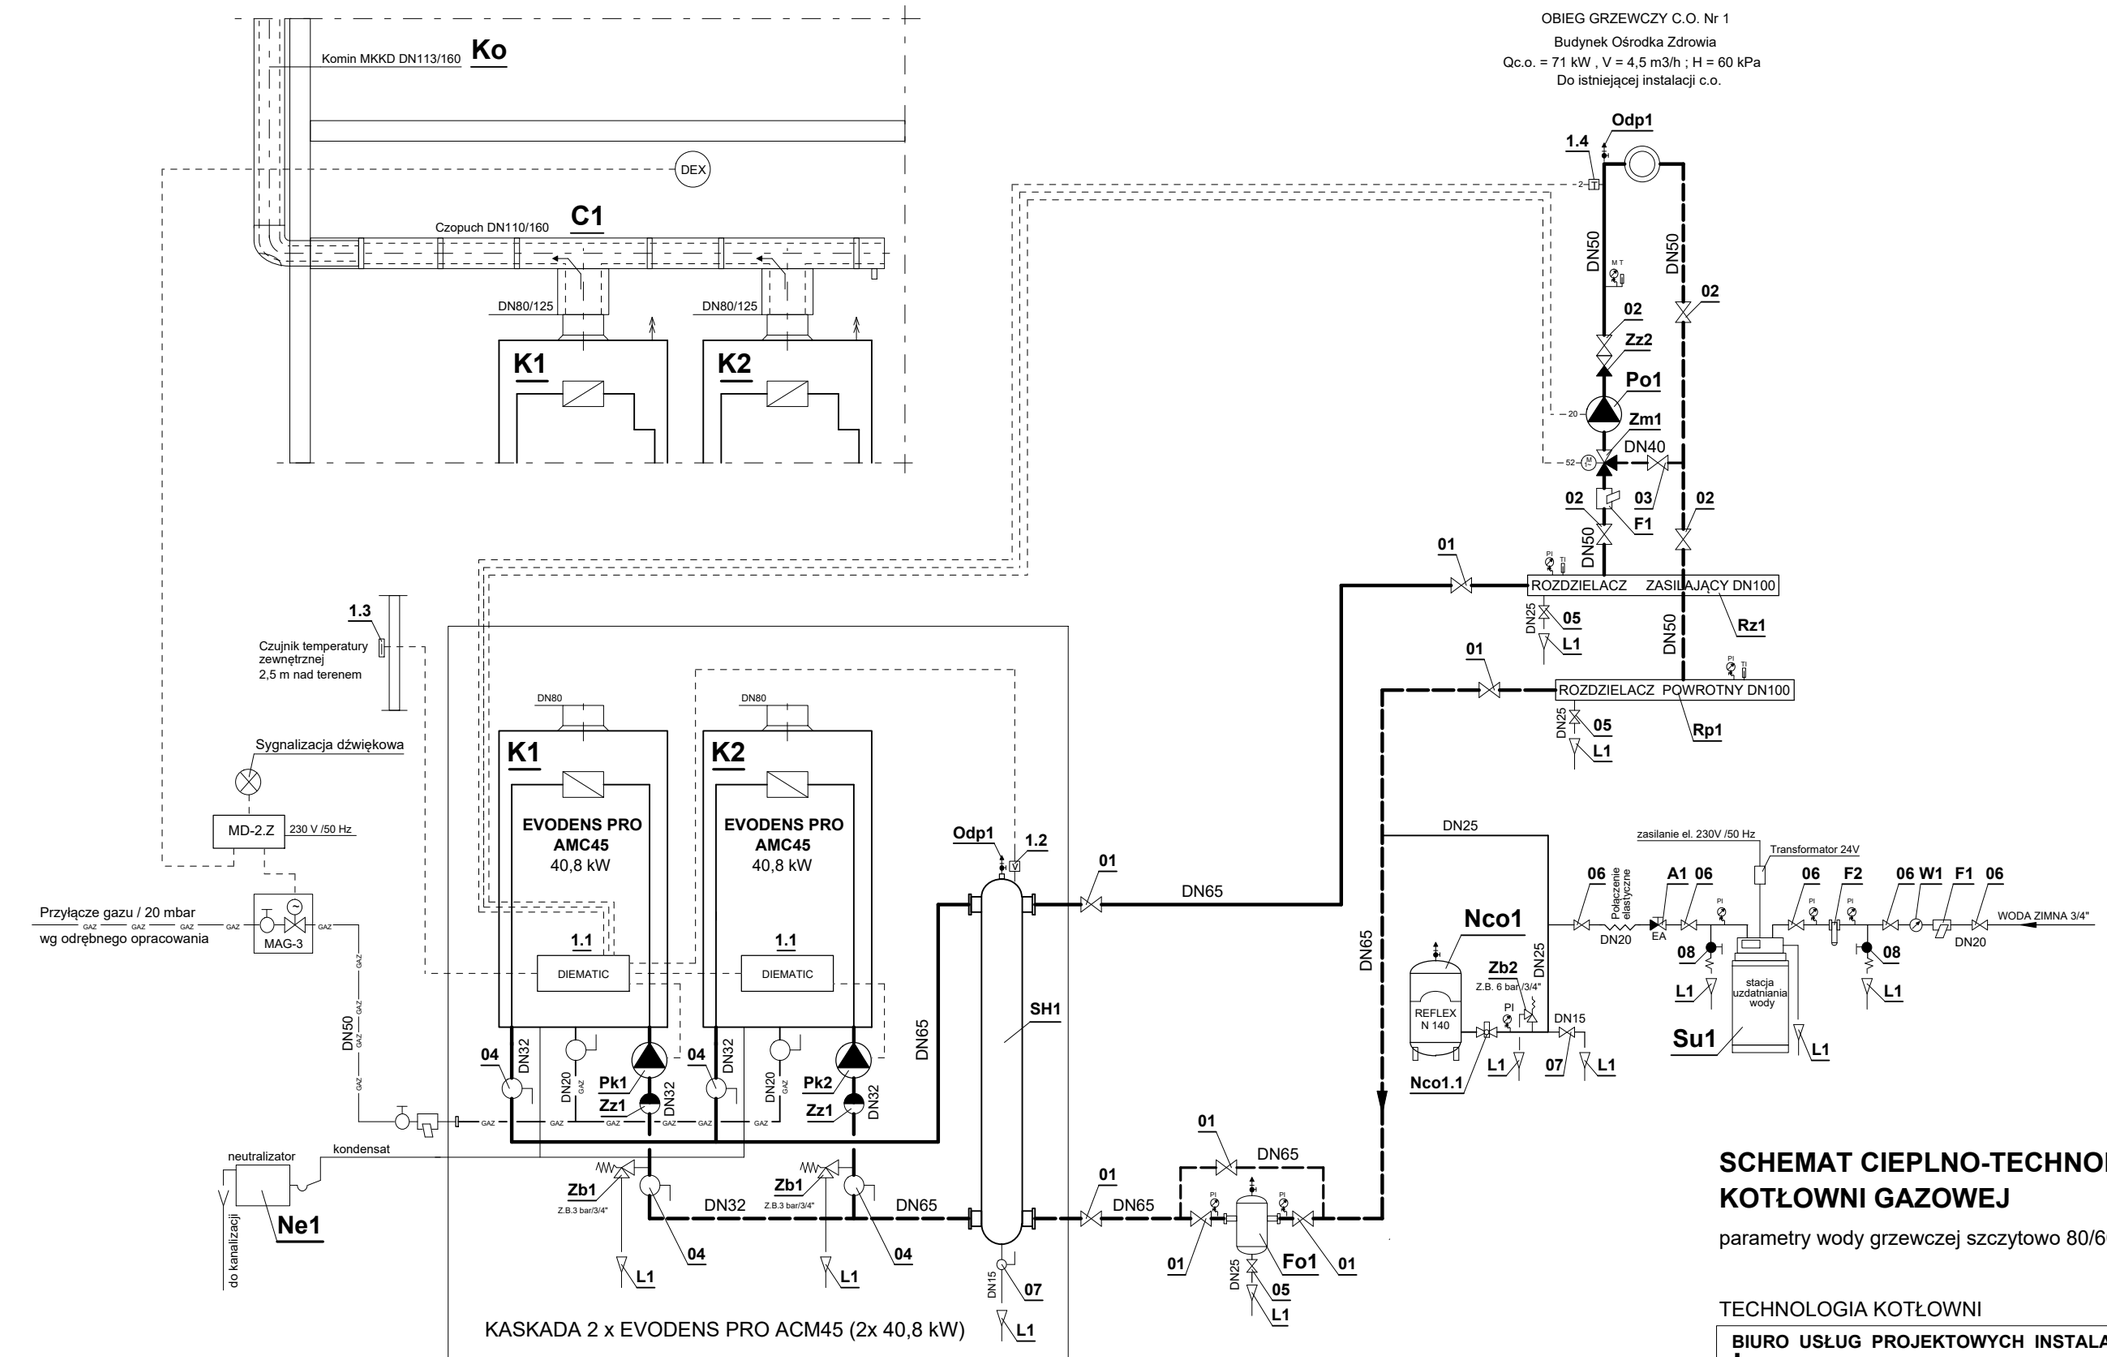

SCHEMAT CIEPLNO-TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI GAZOWEJ

parametry wody grzewczej szczytowo 80/60*C

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI

UWAGA:

Oznaczenia cyfrowe patrz specyfikacja w opisie technicznym.

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALACJI SANITARNYCH

insan

MIROSŁAW HEJBUDZKI

PRACOWNIA: Toruń ul. Rydygiera 40B/28

tel. kom. +48 603 675 836

ZADANIE	BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ	Branża: ciepłownicza
ADRES	OŚRODEK ZDROWIA 87-840 Lubień Kujawski, ul. Żwirki i Wigury 3	Nr zlec. 33/09/2023
INWESTOR	Urząd Miasta i Gminy Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29	Data: październik 2023 r.
PROJEKTANT	MIROSŁAW HEJBUDZKI upr. specjalności instalacyjno-inżynieryjnej Nr GP.I.7342/98/TO/91, GP.I.7342/371/TO/94	
STADIUM	**PROJEKT TECHNICZNY**	NR RYS. **C- 4/4**

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

schemat_Lubień Kuj._kotłownia gazowa_Ośrodek Zdrowia